


Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

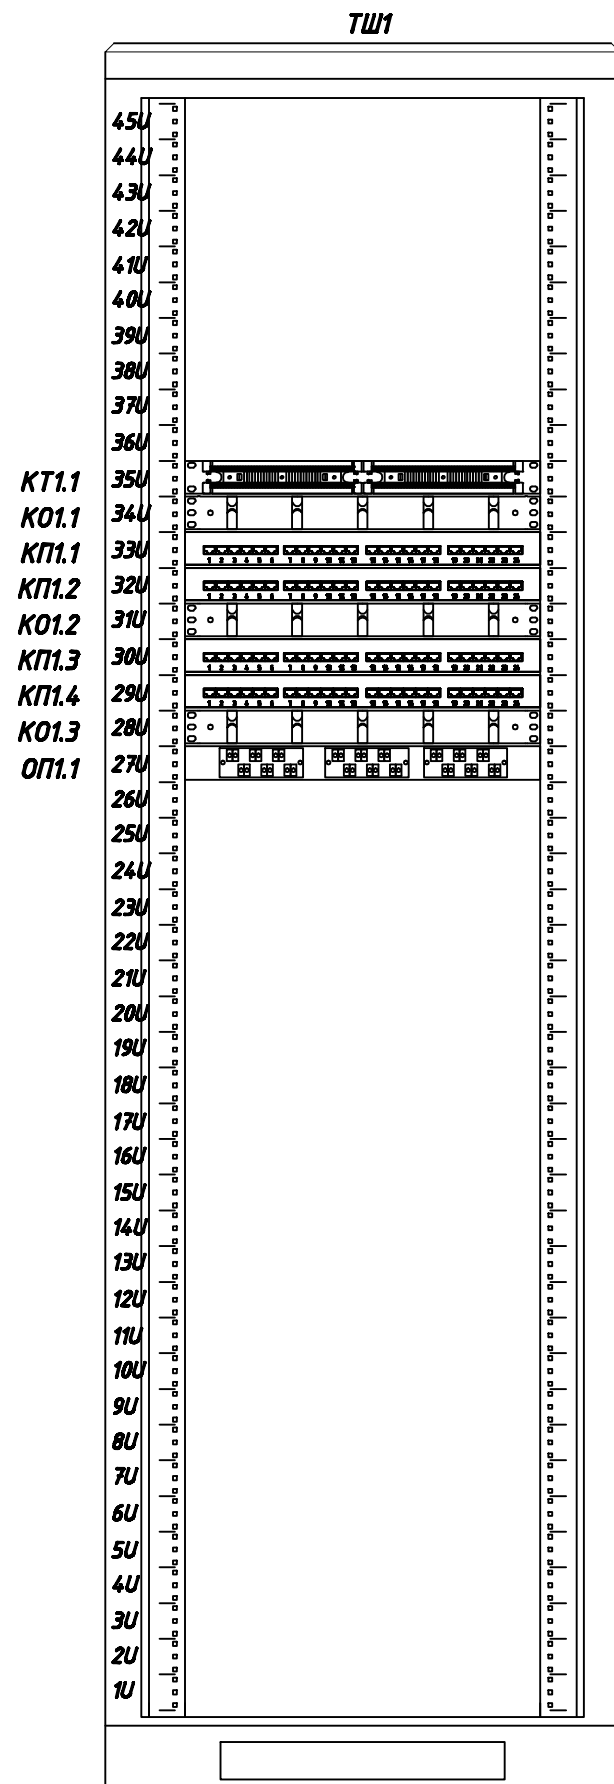


СК2
КО3.1
КП3.1
ОП3.1
ОП3.2
КО3.2
КП3.2
КТ3.1


ИБП4
БР2

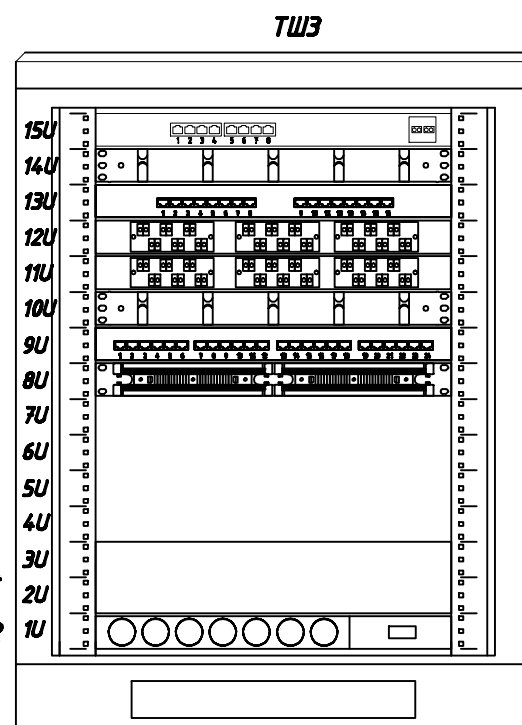

ОП2.1
КО2.1
КП2.1
КП2.2
КТ2.1

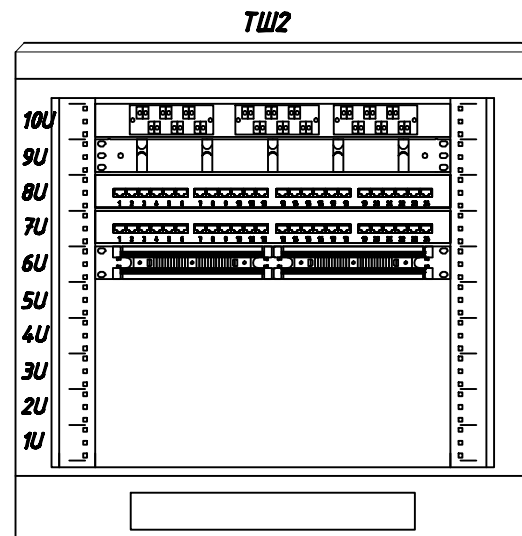

ОП4.1
КО4.1
КП4.1

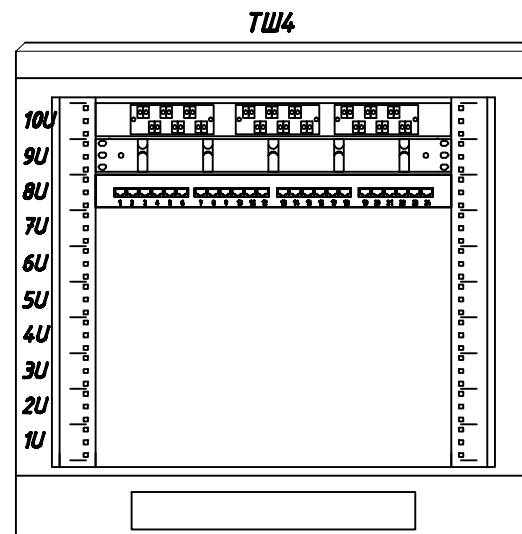

Оборудование учтено в 00.0000-СОТ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
TШ1	Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 45U, 2096x600x800	1	
TШ2	Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), серия SU, 15U, 737x600x600	1	
TШ3-TШ4	Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), серия SU, 10U, 515x600x600	2	
КП1.1-КП1.4 КП2.1-КП2.2 КП3.2, КП4.1	Патч-панель 19", 24 портов RJ-45, категория 5e	8	
ОП1.1, ОП2.1 ОП3.2, ОП4.1	Бокс оптический 19" на 6 дуплексных проходных адаптеров	4	
КТ1.1, КТ2.1 КТ3.1, КТ4.1	100 парная кросс-панель 110 типа, 19" 1U (без модулей)	4	
КО1.1-КО1.3 КО2.1, КО3.2 КО4.1	Кабельный организатор	6	
СК2	Сетевой коммутатор на 8 портов DGS-1210-10P	1	Оборудование учтено в 00.0000-СОТ
КО3.1	Кабельный организатор	1	
КП3.1	Модульная патч-панель PPBL2-19-12	1	
ОП3.1	Бокс оптический 19" на 6 дуплексных проходных адаптеров FO-19BOX-12SC	1	

00.0000-СКС					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Структурированная кабельная система					
РП					
20					
22					
ГИП	Ляшенко				
Проверил	Парыпчик				
Разраб.	Ляшенко				
Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах					

Копировал

Формат А3