


Согласовано					
Согласовано					
Инв. № подл.					
Подп. и дата					
Взам. инв. №					

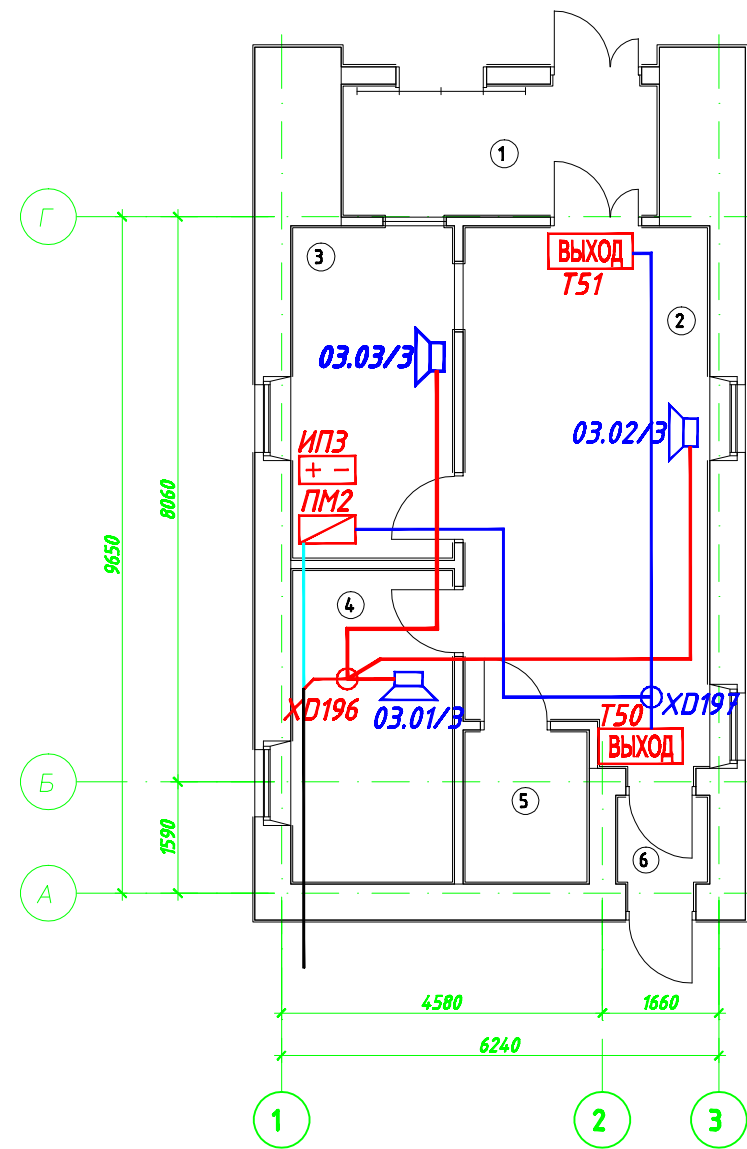

КПСЭнг-FRLS 1x2x1,0
 УТР10-СЭ-SOLID-OUTDOOR
 см. лист 4

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь, м ²
1	Тамбур	8,24
2	Холл	25,28
3	Комната охраны	10,73
4	Рабочая комната	10,12
5	С/у	3,72
6	Тамбур	1,54
Общая площадь этажа		59,63

						00.0000-СОУЭ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией		
						РП	20	25
ГИП	Проверил	Разраб.	Ляшенко	Парыпчик	Долгополов	План размещения оборудования и кабельных трасс. План Лит "36Б"		

